

Gentile Cliente _____,

La informiamo che non è stato possibile effettuare la lettura periodica del Suo contatore rilevando il consumo relativo alla fornitura d'acqua.

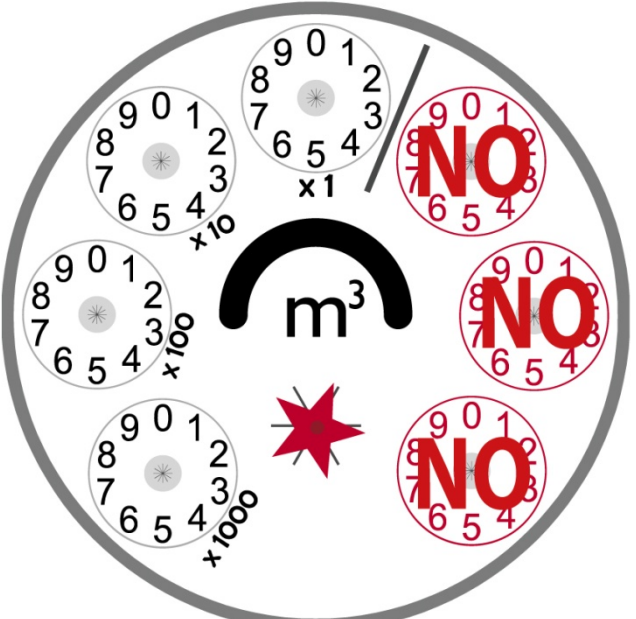
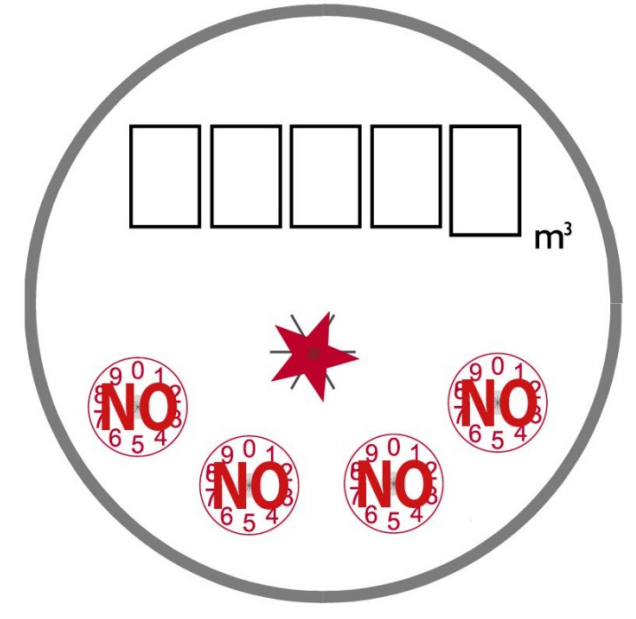
La invitiamo pertanto a comunicarci la lettura del Suo contatore:

- On line collegandosi al sito www.girgentiacque.com (cliccare su AUTOLETTURA DEL CONTATORE)
- Via mail agli indirizzi: agrigeno@aipaspa.it oppure letture.idrico@aipaspa.it;
- Via posta elettronica certificata all'indirizzo: idrico@aipa.telecompost.it;
- A mezzo fax spedendo il modulo sotto riportato al n. 0922604770
- A mezzo posta spedendo il modulo sotto riportato all'indirizzo: AIPA S.p.A. – Via Mazzini, 205 – 92100 AGRIGENTO

La lettura del contatore ci consente il calcolo della prossima fatturazione sulla base del Suo consumo effettivo. In assenza di una Sua comunicazione nella prossima fattura verrà addebitato un consumo presunto, determinato dalla storia dei Suoi consumi in nostro possesso.

MODULO AUTOLETTURA CONTATORE

ANAGRAFICA UTENTE _____ UTENZA _____ MATRICOLA _____

Per i contatori con lancette riportare l'indicazione degli orologi con quadrante nero	Per i contatori con numeratore riportare i numeri neri delle caselle con esclusione degli eventuali zeri iniziali, tralasciando gli orologi e/o i numeri rossi
<p>Riportare l'esatta posizione delle sole lancette nere</p>  <p>The diagram shows a circular dial with four black dials at the top left, labeled x1, x10, x100, and x1000. A large black arc with 'm³' is in the center. To the right are three red dials with 'NO' written in red. A red star is at the bottom center.</p>	<p>Riportare solo i numeri neri</p>  <p>The diagram shows a circular dial with five empty black boxes for digits, followed by 'm³'. Below are three red dials with 'NO' written in red. A red star is in the center.</p>

In caso di impossibilità a procedere alla lettura del contatore è anche possibile fissare un appuntamento con il ns. personale incaricato contattando il numero 0922604770. Verrà raccolta la Sua disponibilità avendo cura di contattarLa successivamente per concordare giorno ed orario esatto della rilevazione.